


- ・ は、新規複合フローリング t12 S707(三協7&#36;ミ)を示す。(構造用合板t12共)
- ・ は、既設フローリング材再利用を示す。
- ・ 洗濯機パンは不要とし給排水は、本工事。
- ・ 2階南面外壁木部WP塗替(10㎡)。
- ・ 洗面脱衣室：壁天井共にビニルクロス(AA級)
- ・ 台所：壁ビニルクロス(AA級)、天井ビニルクロス(AA級)  
(キッチン前は、キッチン'ル)
- ・ 納戸：壁天井共にビニルクロス(AA級)
- ・ 内部建具は、造作とする。
- ・ 内部建具は、造作とする。

(改修後)  
**1階平面図 S=1/100**

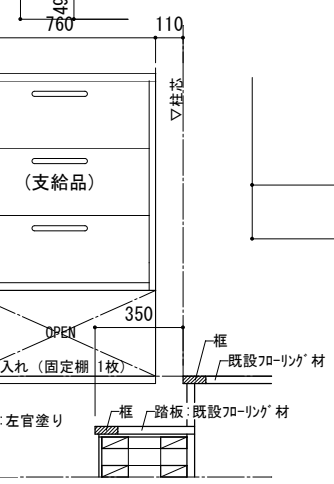

- ・ = W659 × H665 引違い窓
- ・ = W405 × H770 'ダブル'ガラス'窓
- ・ = W780 × H1700 FIX窓
- ・ = W1705 × H1830 片引き戸